



LEGENDA


-  Canale di mandata
-  Canale di ripresa
-  Linee sanitario
-  Linee termiche
-  Canale rettangolare
-  Serranda regolazione
-  Bocchetta di mandata / ripresa
-  Portello di ispezione e pulizia EN 12097-2006 PER LE DIMENSIONI SEGUIRE LA NORMA
-  Giunto elastico
-  Silenziatori rettangolari mandata
-  Silenziatore terminale
-  Silenziatore di piano mandata di tipo rettangolare a setti
-  Sonda ambiente
-  Termosifone a colonne di acciaio
-  Collettore termosifone
-  Collettore sanitario

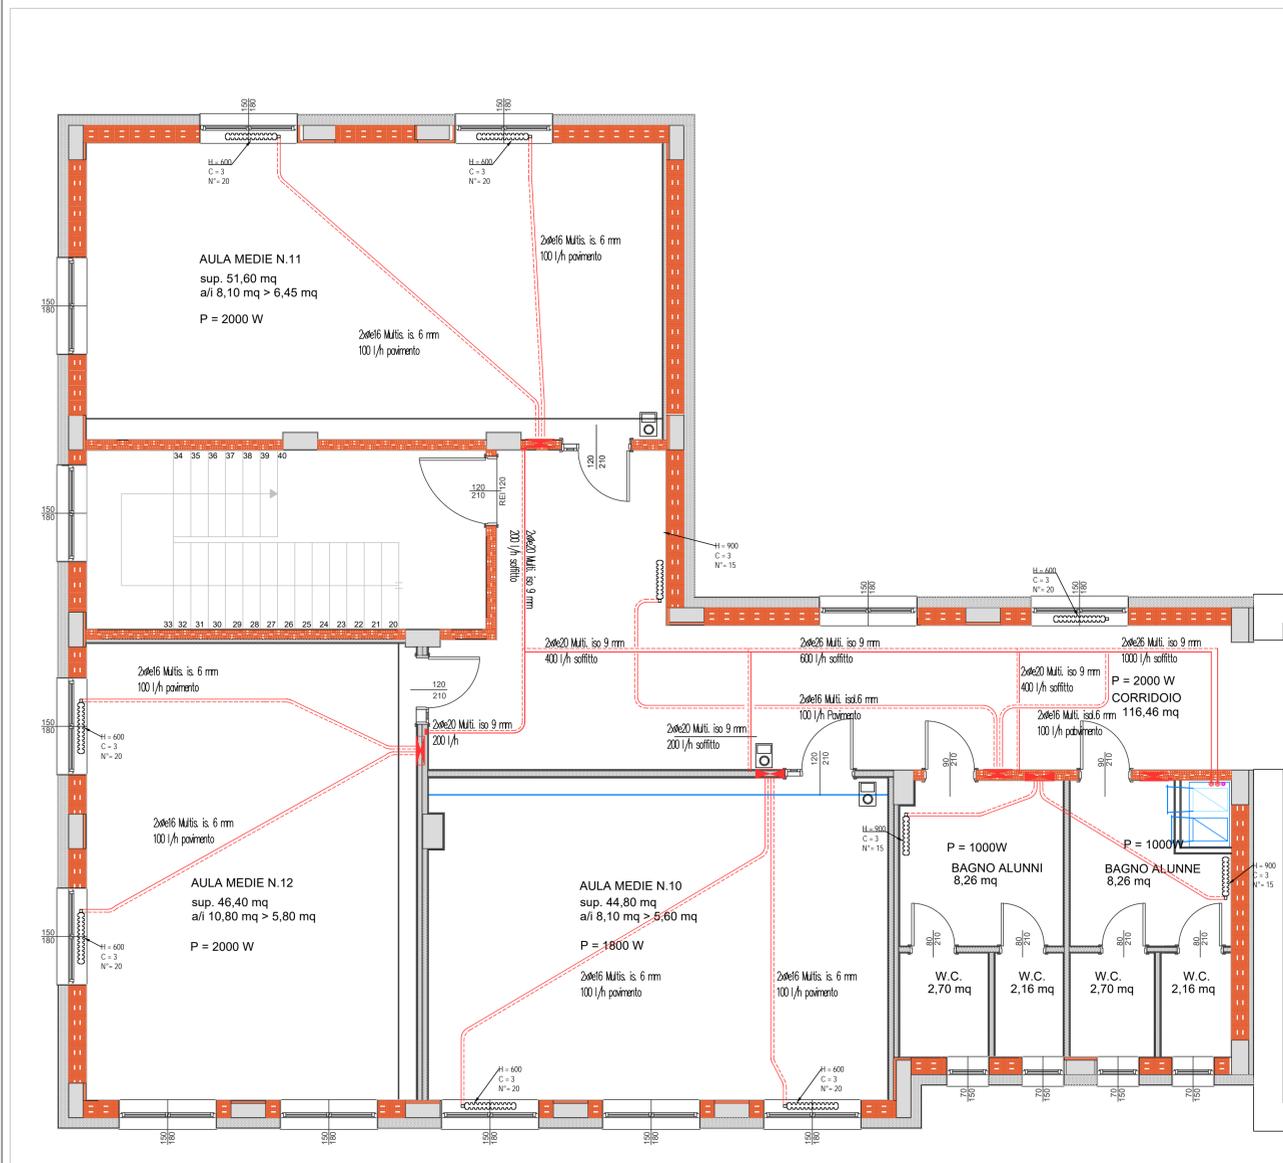

RISCALDAMENTO PIANO SECONDO

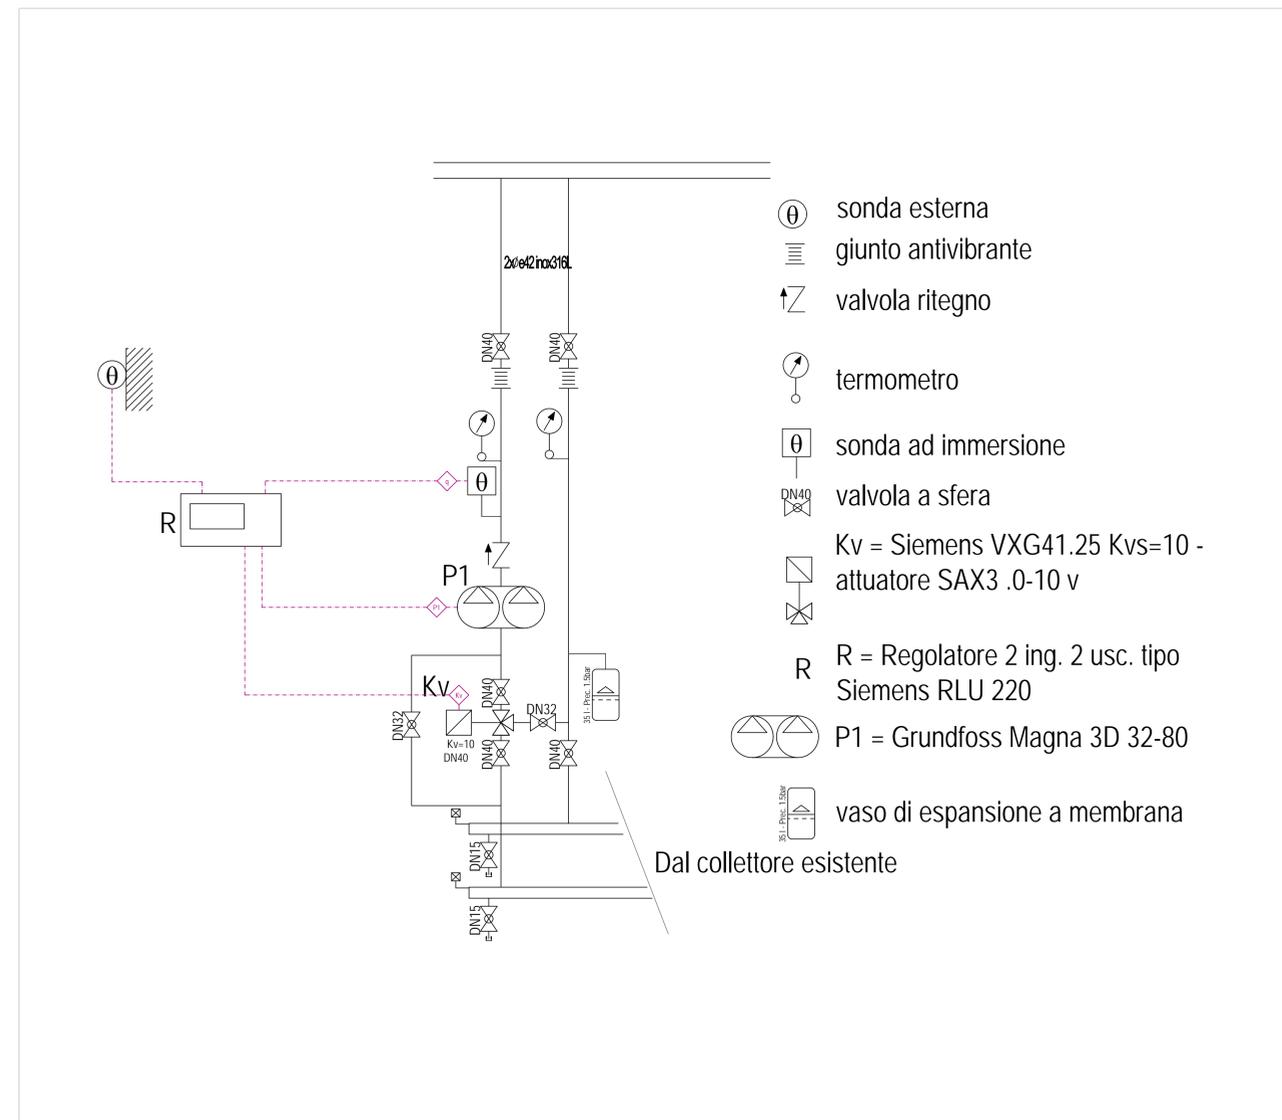

RISCALDAMENTO PIANO PRIMO

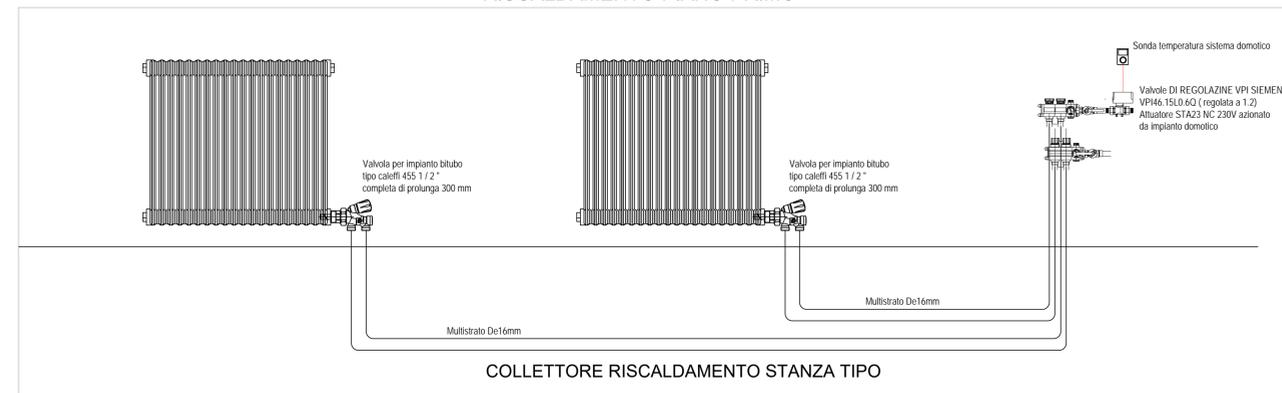

COLLETTORE RISCALDAMENTO STANZA TIPO

-  sonda esterna
-  giunto antivibrante
-  valvola ritegno
-  termometro
-  sonda ad immersione
-  valvola a sfera
-  Kv = Siemens VXG41.25 Kvs=10 - attuatore SAX3 .0-10 v
-  R = Regolatore 2 ing. 2 usc. tipo Siemens RLU 220
-  P1 = Grundfoss Magna 3D 32-80
-  vaso di espansione a membrana

Dal collettore esistente

COMUNE DI SOAVE		PROVINCIA DI VERONA	TAV. N°
PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA "B. DAL BENE" E DELLA SEDE STACCATO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "A. BERTI" DI VERONA IN VIALE DELLA VITTORIA - COMUNE DI SOAVE			M 04
		scala	1:50
		data	luglio 2018
IMPIANTO TERMOTECNICO- RISCALDAMENTO PS- CENTRALE TERMICA			
IL COMMITTENTE	IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA	
(COMUNE DI SOAVE)	(DOTT. ING. BETTAGNO PAOLO)		
	(DOTT. ING. ROBERTO MAGNAGLIANO)		
STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE			
Dott. PAOLO BETTAGNO ingegnere 37038 Soave - Corso Vittorio Emanuele II - tel. 340 0892973 - E-mail: paolobettagno@yahoo.it Cod. Fisc. 01719473618 - P. IVA 0353710323			
- a termini di legge è vietata la riproduzione dei disegni e parte di essi -			